

りゅうせんえんニュース

RYUSEN-EN NEWS

No.36

柳泉園組合



管理棟1階ロビー

平成14年度組合の予算額は、32億1,149万1千円


平成14年第1回組合議会定例会で可決されました。

○歳入の67%は組合を組織する3市の負担金です。
○歳出の48%はごみ処理費、17%は借入金の返済にあてる公債費です。


主な事業

- ごみ処理施設、し尿処理施設、厚生施設の運営
- 廃棄物の最終処分地までの運搬
- 福祉施設整備工事の建設(2年目)

歳入

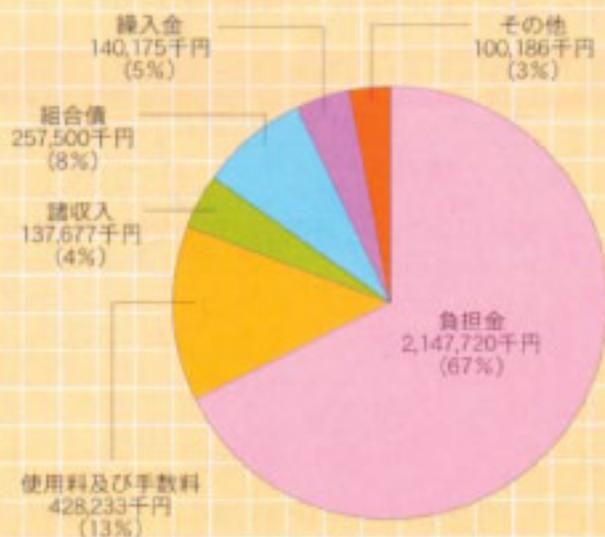

歳出

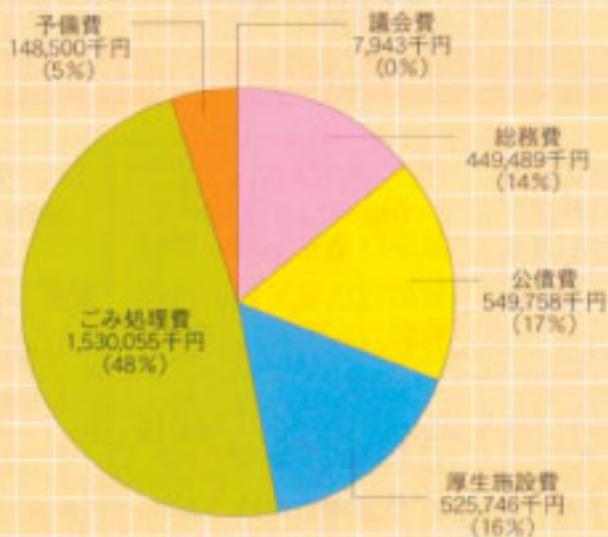

柳泉園組合の一般廃棄物処理基本計画を紹介します

柳泉園組合が基本計画を策定した目的は、容器包装に係わる分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)の完全施行、循環型社会形成促進基本法、特定家庭用機器再商品化法の施行など、リサイクルに関する状況が大きく変化しておりますので、平成8年度に策定した基本計画の見直しが必要になりました。また、軟質系プラスチック類は、清瀬市、東久留米市及び西東京市(関係市)と協議し、昨年(2010年)の11月から焼却処理をしています。

このような背景から、計画は関係市の一般廃棄物処理基本計画に基づいて、廃棄物の排出抑制、資源化及び、適正処理に関して、平成27年度までの対応を示しています。その要旨は次のとおりです。

■管内の人口予測

平成17年度	370,200人	平成22年度	382,566人	平成27年度	398,239人
--------	----------	--------	----------	--------	----------

■搬入計画量

区分	17年度	22年度	27年度
可燃ごみ	71,943	72,430	74,016
不燃ごみ	7,467	7,521	7,711
粗大ごみ	1,020	1,029	1,041
有害ごみ	154	200	247
資源物	16,955	18,836	20,772
し尿等	1,132	0	0

■処理計画量

区分	17年度	22年度	27年度
焼却	76,246	76,768	78,466
資源化	16,794	18,642	20,552
埋め立て	12,257	3,925	4,034
エコセメント化	763	9,212	9,415
脱水処理	1,132	0	0

計画の遂行及び課題に全力で取り組みます

- 1 関係市での平成17年度からの容器包装リサイクル法対象の「その他プラスチック」収集計画に対応する施設建設計画を検討します。
- 2 容器包装以外のプラスチック類の取り扱いを関係市と協議します。
- 3 粗大ごみ処理施設の更新施設(規模:46トン/日)は、平成21年度稼働を目指します。
- 4 柳泉園以外の施設建設用地を検討します。
- 5 焼却灰のエコセメント化事業に参画して、平成17年度からの埋立て処分量を減らします。
- 6 し尿等の公共下水道への未接続が将来とも若干残ることへの対応を検討します。


※基本計画は、柳泉園組合の情報公開コーナーや関係市の図書館などに備えておりますので、ご利用ください。

最新のダイオキシン類測定結果

測定項目 (単位) 排出基準	排出ガス (ng-TEQ/Nm ³) 0.1ng			排出水 (pg-TEQ/l) 10pg	焼却灰 (ng-TEQ/g) H14・12・1から適用 3ng	ばいじん (ng-TEQ/g) H14・12・1から適用 3ng
	1号炉	2号炉	3号炉	工場排水	焼却灰	ばいじん
測定場所				総合排水		
測定日				0.0014	0.035	0.14
1月11日	0.018	0.0086	0.019	0.0079		

※1ng(ナノグラム)は、10億分の1グラム(10⁻⁹)の重さ。1pg(ピコグラム)は、1兆分の1グラム(10⁻¹²)の重さ。TEQは、毒性等量のこと。ダイオキシン類の量をダイオキシン類の中で最も毒性の強い2,3,7,8-四塩化ダイオキシンの毒性等量に換算した数値。Nm³(ノルマル立方メートル)は、0°C、1気圧の状態に換算した気体の体積。

平成14年度のごみ等の処理計画

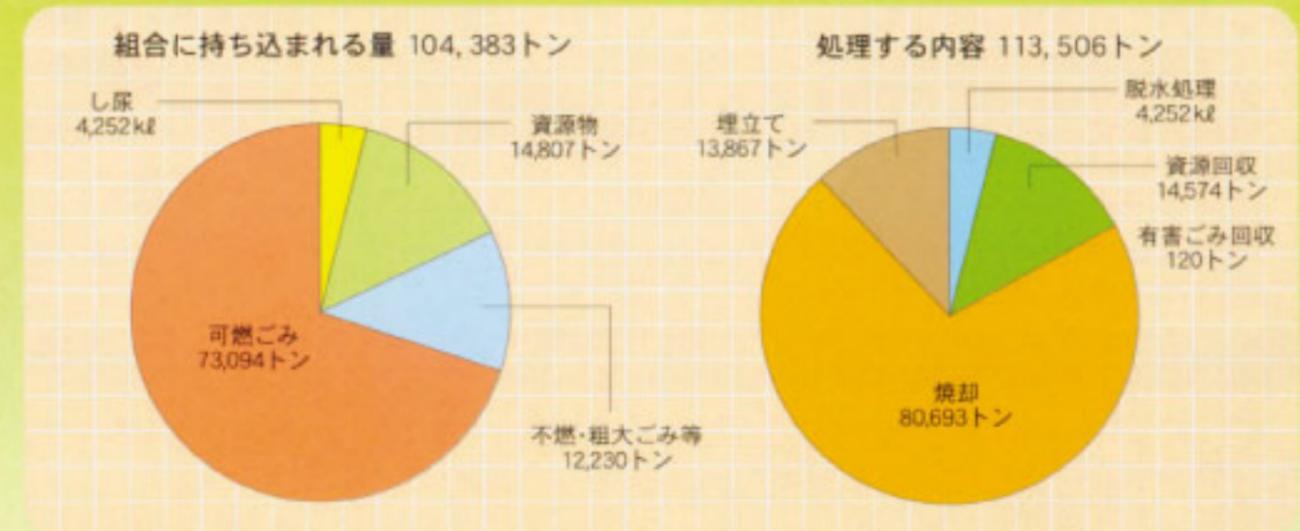

※処理する内容の量が多いのは、可燃物の焼却と埋め立てのように重複するためです。1トン=1kLで換算しています。

■資源回収物の内容

(単位:トン)			
アルミ缶	575	ダンボール	1,607
スチール缶	903	牛乳パック	13
生きピン	541	古布類	528
カレット	2,753	ペットボトル	878
新聞紙	1,747	トレイ	39
雑誌	3,830	鉄・非鉄	1,160

■埋立て物の内容

(単位:トン)	
焼却灰	9,530
不燃物	4,337



ペットボトル集積場

埋め立て物は、日出町に建設された二ツ塚最終処分場に埋め立てます。

平成14年度の排出物質等測定計画

廃棄物の処理及び、清掃に関する法律等の関係法令を遵守して、施設の適正な維持管理を図るために、多くの項目について分析・測定を行う計画です。特に排出ガス中の窒素酸化物、硫酸酸化物、塩化水素、一酸化炭素は自動連続測定を行っています。

ダイオキシン類		その他	
排出ガス	4回/炉×3炉=12回	ばい煙9項目	24回
ばいじん	4回	飛灰含有11項目	1回
焼却灰	4回	焼却灰熱しゃく減量	24回
排水	6回	焼却灰溶出27項目	4回
土壌	4箇所×1回=4回	焼却灰溶出25項目	4回
作業環境	4箇所×2回=8回	焼却灰含有11項目	1回
		排水39項目	12回
		ごみ質	4回
		焼却残渣組成	6回
		飛灰溶出27項目	4回
		敷地境界臭気26項目	2回

※測定は外部機関に委託します。ダイオキシン類のデータは、組合のホームページで見ることができます。

プール、浴場、野球場など厚生施設についてのお知らせ

◇組合組織の変更により、プールやテニスコートなど住民の利用される施設の担当は、厚生施設課になりました。

施設についてのお問い合わせ等は、☎0424(73)3121をご利用ください。

◇改修中の室内プール、トレーニング室、会議室及び建設中の浴場施設は、7月27日からのご利用となります。

◇改修中の野球場は、8月2日からのご利用となります。7月1日より予約を受付けます。

◇施設の利用方法や利用料金などについては、7月中旬に発行する「りゅうせんえんニュース・厚生施設特集号」に詳しく掲載しますのでご覧ください。

浴場施設の無料体験入浴のお知らせ

建設中の浴場施設は、7月27日から正式に開館いたしますが、その前に無料で入浴できる体験入浴期間を設けておりますのでご利用ください。

60歳以上の方がご利用できる日 (清瀬市、東久留米市、西東京市に在住する人)	7月16日(火)午前11時～午後3時	男女各50人
	7月17日(水)午前10時～午後1時 午後2時～午後5時	男女各50人 男女各50人

◇往復はがきに年齢、性別、利用希望日時を明記してお申込みください。先着順にお受けします。なお、お1人様1枚の申込みとさせていただきます。

あて先 〒203-0043 東久留米市下里4-3-10 柳泉園組合 厚生施設課

市民がご利用できる日	7月20日(土)～24日(水)午前10時～午後9時
------------	---------------------------

※混み合う時間には、入浴者を制限する場合がありますのでご了承ください。

厚生施設の総称は「柳泉園グランドパーク」 お風呂の愛称は「湯～プラザ柳泉園」に決まりました

厚生施設の総称とお風呂の愛称を募集しましたところ3ヶ月の間に総称は73件、愛称は75件の応募があり、厳正な審査を経て決定されました。たくさんのご応募ありがとうございました。

柳泉園の施設を見学してみませんか

ご家族、お友達、グループでお気軽にお越しください

休日と夏休みの見学会

○6月15日(土)○8月23日(金)○9月23日(秋分の日)
午前の部10時～12時 午後の部14時～16時
集合場所 柳泉園管理棟1階ロビー
団体で参加される場合は、事前に連絡をしてください。
お問い合わせは施設管理課広報係 ☎0424-70-1555
内線2146、2166

平日の見学

○団体で施設見学を希望される場合は、事前に申込みしてください。
○個人や少人数で施設見学を希望される方は、月の第2水曜日(祝日の場合は中止)午前10時～11時30分に見学できますので、10時までに管理棟1階ロビーにお越しください。

◇柳泉園組合は、組合を組織する清瀬市、東久留米市、西東京市の一般廃棄物を処理する施設等を管理運営している特別地方公共団体(一部事務組合)です。

◇柳泉園ニュースの内容や組合業務に関するお考えなどお手紙、FAX、電子メールでお聞かせください。

◇組合情報を掲載したホームページもご覧ください。

発行 柳泉園組合 2002-6
〒203-0043東久留米市下里4-3-10
☎ 0424(70)1555(代表)
FAX 0424(70)1559
ホームページ <http://www.ryusen.or.jp>
E-mailアドレス info@ryusen.or.jp

管内 人口 364,402人
世帯数 155,185世帯(平成14年5月1日現在)

R100

古紙配合率100%再生紙を使用しています。