

# りゅうせんえん ニュース

RYUSEN-EN NEWS

No.41

柳泉園組合

2004年6月発行

柳泉園組合からのお願い

## 『ごみの分別は必ずルールを守ってください』



関係市から柳泉園組合の施設に搬入される不燃ごみの中には、中身が残っているスプレー缶やカセットボンベなどが混入しています。このスプレー缶の中には、噴射剤として可燃性のLPガスが多く使われています。

柳泉園組合では、これらを不燃ごみの中から手作業で取り除いていますが、すべてを取り除くことはできません。そのため機械による破碎でスプレー缶やカセットボンベなどに残っている可燃性ガスが噴出し、静電気や摩擦などの火花により引火したと思われる爆発事故が発生しています。幸い人身事故にはなっていませんが、このような爆発事故が発生すると復旧のための工事で施設が停止するため、ごみ処理ができなくなり、最終的には住民の皆さんの衛生的な生活環境にも影響が出てくることになります。

柳泉園組合からのお願いは、家庭にあるスプレー缶やカセットボンベなどについて、製造業者や販売業者が回収している場合は引き取ってもらい、ごみとして出す場合は使い切ったあと屋外の風通しの良

い火の気のない場所で穴をあけてから出してください。なお、プロパンガスのボンベは、販売店に返却するようにしてください。



爆発事故のあった破碎施設



爆発による損傷箇所の一部




手作業による不適物除去

# ごみはルールにしたがって出しましょう。

清瀬市、東久留米市及び西東京市(関係市)の家庭から分別収集したごみは、柳泉園組合に搬入され、焼却、破碎処理等の中間処理を行います。しかし、分別や出し方のルールが守られていないごみが搬入されてしまうことにより、処理する際事故や故障が発生すると、施設の運転を停止して、ごみの処理ができなくなることがあります。

## カセットボンベなど

スプレー缶やカセットボンベなどをごみとして出す場合には、必ず中身を使い切って屋外の風通しが良く火の気のない場所で穴をあけてから各市で定められた収集日に出してください。

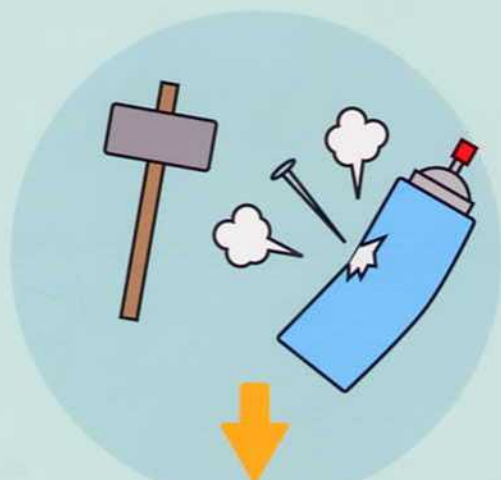

**各市で定められた  
収集日に出す。**

スプレー缶やカセットボンベなどは、可燃性ガスを含んでいるため、そのまま破碎処理をすると爆発等を引き起こす危険性があり、処理施設内の人身事故や機械故障の原因になることもあります。

## 有害ごみ

有害ごみ(乾電池、蛍光灯など)を出す場合は、必ず分別して、各市で定められた方法で出してください。



柳泉園組合で可燃ごみを焼却したあとの灰や不燃ごみ等の破碎処理後の不燃埋立物は、日の出町の二ツ塚廃棄物広域処分場に搬入して埋め立てていますが、埋立物の中に有害ごみが混入していると、処分場に埋立することができなくなります。

ごみを適切に処理するためにも、各市が配布しているごみの出し方についてパンフレットのとおりに、ごみの分別や出し方のルールを守るようご協力をお願いします。

## 柳泉園クリーンポートダイオキシン類測定結果

測定項目 (単位) 排出基準	排出ガス (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N) 0.1ng			排出水 (pg-TEQ/l) 10pg	焼却灰 (ng-TEQ/g) 3ng	ばいじん(飛灰) (ng-TEQ/g)
	1号炉	2号炉	3号炉	工場排水	焼却灰	ばいじん
測定場所 測定日						
平成15年11月20日	0.000025	0.0030	0.000026	0.00023 ※0.031	0.025	0.18
平成16年 1月23日	0.00011	0.00017	0.000080	0.00008	0.050	0.22
平成16年 4月27日	0.000042	0.000043	0.000050	0.00011	0.027	0.17

※については総合排水



## 平成16年度予算

平成16年第1回柳泉園組合議会定例会で可決されました。



○歳入の68%は組合を組織する清瀬市、東久留米市及び西東京市(関係市)の負担金です。

○歳出の44%はごみ処理費、29%は借入金返済にあてる公債費です。

- 主な事業
- ・ごみ処理施設、し尿処理施設及び厚生施設の運営
  - ・廃棄物の最終処分場までの運搬
  - ・ごみ処理施設(旧第二工場)の解体・緑化整備工事

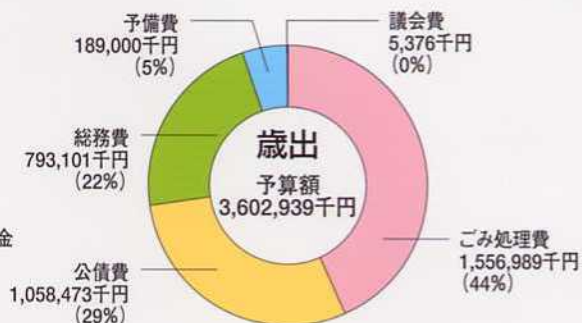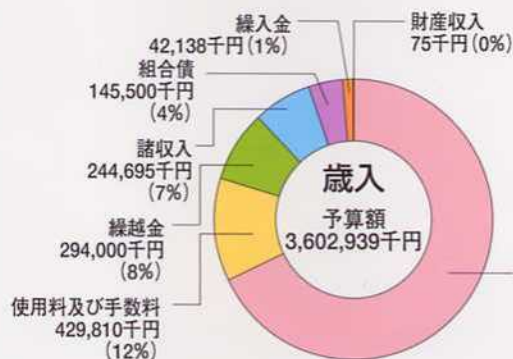

## 平成16年度ごみ及び資源物の処理計画

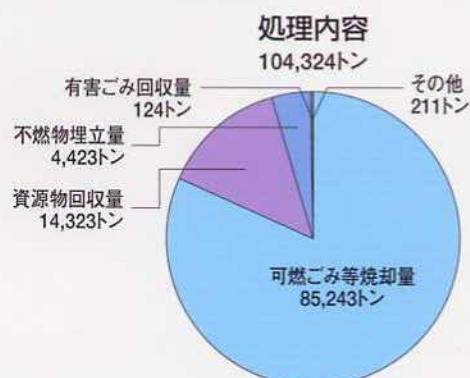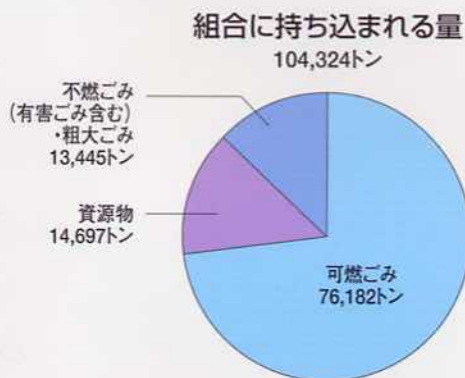

### 資源物搬入量の内訳

(単位:トン)

缶類	1,559
びん類	3,791
古紙・布類	8,225
ペットボトル	1,049
トレイ	73

### 埋立物の内訳

(単位:トン)

焼却灰	11,456
不燃物	4,423

## 平成16年度のごみ等の測定計画

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係法令を遵守して、施設の適正な維持管理を図るために、多くの項目について分析・測定を行う計画です。特に排出ガス中の窒素酸化物、硫黄酸化物、塩化水素、一酸化炭素は自動連続測定を行っています。

ダイオキシン類	
排出ガス	3炉×4回
ばいじん(飛灰)	4回
焼却灰	4回
排出水	4回
土壌	4箇所×1回
作業環境	4箇所×2回

その他			
ばい煙9項目	24回	飛灰含有11項目	1回
焼却灰熱しゃく減量	24回	汚泥溶出27項目	4回
焼却灰溶出25項目	4回	汚泥含有11項目	1回
焼却灰含有11項目	1回	排出水39項目	12回
ごみ質	4回	焼却残渣組成	6回
飛灰溶出27項目	4回		

# 柳泉園グランドパーク **スポーツでリフレッシュ!** 湯～プラザ柳泉園でリラックス!

「薬湯の湯」を毎月第1日曜日に実施しておりますので、ぜひお試しください!



**歩行専用流れるプール**  
近隣唯一の歩行専用プールです。  
1周約25mの流れるプールです。  
流れに向かって歩けば、体力増進!  
手すりもついて安心です。

**7月以降の予定** 7月: 桃の葉乃湯 8月: ハッカ乃湯 9月: スギナ乃湯 10月: カミツレ乃湯  
11月: 柿の葉乃湯 12月: 生姜乃湯 1月: 南天乃湯 2月: 行者乃湯 3月: 紅花乃湯



湯～プラザ柳泉園



外野全面芝(2面)  
一般用  
平日1,600円(2時間)  
休日2,000円(2時間)



クレーコート(5面)  
平日500円(2時間) 大人400円(2時間) 大人500円(1回) 自転車他  
休日800円(2時間) 小人200円(2時間) 小人200円(1回) 大人200円(2時間)



歩行用・一般用・幼児用  
平湯・サウナ室他



ランニングマシーン  
自転車他



学童用  
平日1,000円(2時間)  
休日1,600円(2時間)

- 休館日 毎週木曜日、年末年始など
- お問い合わせ ☎0424-73-3121

## 柳泉園組合の施設を見学してみませんか

柳泉園組合では毎月第2水曜日(祝日を除く)に、自由参加できる施設見学会を、次のように行います。

**日 時:** 毎月第2水曜日(祝日は除く)午前10時から

**集合場所:** 柳泉園クリーンポート管理棟1Fロビー

**所要時間:** 1時間30分～2時間程度

平日見学会の今後のスケジュール

平成16年7月14日(水) 11月10日(水)  
8月11日(水) 12月8日(水)  
9月8日(水)

見学の内容は、施設概要の説明、ビデオ上映のあと、クリーンポート(焼却場)、リサイクルセンター、粗大・不燃ごみ処理施設などをご案内いたします。**申込み手続きや参加費はいっさい不要**です。おひとり、お友達、グループでお気軽にお越しください。なお10名程度以上のグループで見学を希望される場合は、別途に施設見学の日時を予約することもできます。電話でお申し込みください。 申込先 総務課庶務文書係 ☎0424-70-1545(直通)

## 職員募集のお知らせ

柳泉園組合では、平成16年10月1日付で採用する職員を募集します。

職種	受験資格	募集申込み受付期間及び提出書類	試験日
一般職 (1名)	電気機械工学関係の学部学科を修了した高校卒以上で昭和54年4月2日以降に生まれた方	平成16年7月26日(月)～7月30日(金) 履歴書、最終学歴の卒業証明書、単位取得証明書、住民票	平成16年8月6日(金)

※提出書類は、募集申込み受付期間の午前9時から午後5時までに本人が直接持参してください。なお、詳しくは、総務課庶務文書係にお問い合わせください。☎0424-70-1545(直通)



## 交通アクセス

### ■西武池袋線東久留米駅より

- ・久留米西団地・錦城高校前経由武蔵小金井駅ゆきバス
- ・久留米西団地ゆきバス

### ■西武池袋線清瀬駅より

- ・下里団地経由花小金井駅ゆきバス

### ■西武新宿線花小金井駅より

- ・錦城高校前・久留米西団地経由東久留米駅西口ゆきバス
- ・下里団地経由清瀬駅ゆきバス
- ・久留米西団地ゆきバス

どの路線も『久留米西団地』バス停下車 徒歩6分

- 柳泉園組合は、組合を組織する清瀬市、東久留米市及び西東京市(関係市)の一般廃棄物を処理する施設等を管理運営している特別地方公共団体(一部事務組合)です。
- 柳泉園ニュースの内容や組合業務に関するお考えなどお手紙、FAX、電子メールなどでお聞かせください。
- 組合情報を掲載したホームページもご覧ください。

発行 柳泉園組合 2004年6月

〒203-0043 東久留米市下里4-3-10  
TEL: 0424-70-1555 (代) FAX: 0424-70-1559  
ホームページ <http://www.ryusen.or.jp>  
E-mail [info@ryusen.or.jp](mailto:info@ryusen.or.jp)