



りゅうせんえん ニュース


<http://www.ryusen.or.jp/>



柳泉園組合
緑地公園

柳泉園クリーンポート煙突(100m)から撮影

平成18年度 柳泉園組合予算について

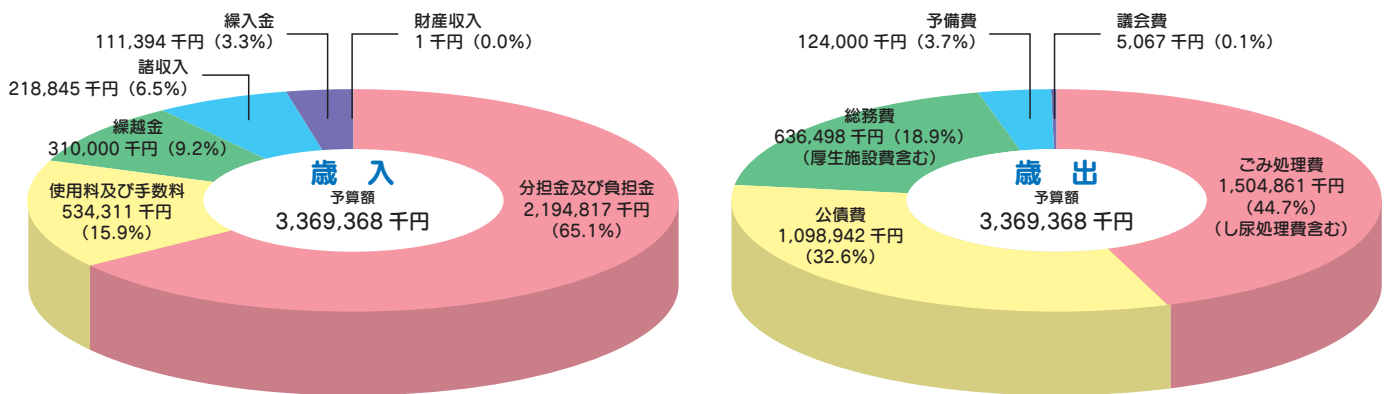


平成 18 年第 1 回柳泉園組合議会定例会で可決されました。

- 歳入の約 65% は組合を組織する 3 市の負担金です。
- 歳出の約 45% はごみ処理費、約 33% は借入金の返済にあてる公債費です。
- 主な事業
 - ・ ごみ処理施設、し尿処理施設及び厚生施設の運営
 - ・ 資源物再利用 (選別・回収)
 - ・ 不燃物再利用 (固形燃料) 委託


平成 18 年度

ごみ及び資源物の処理計画

組合に持ち込まれる量

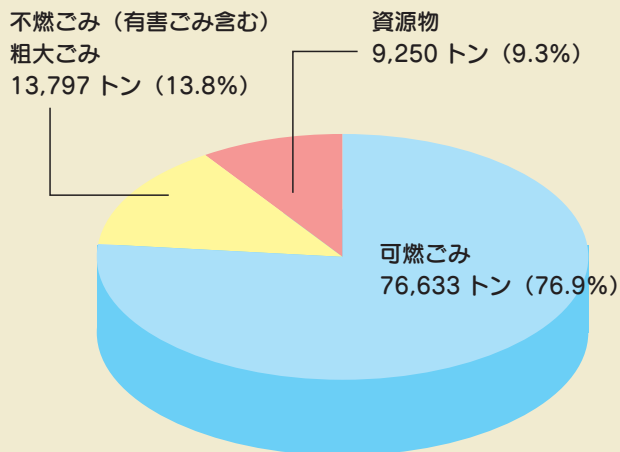

処理内容

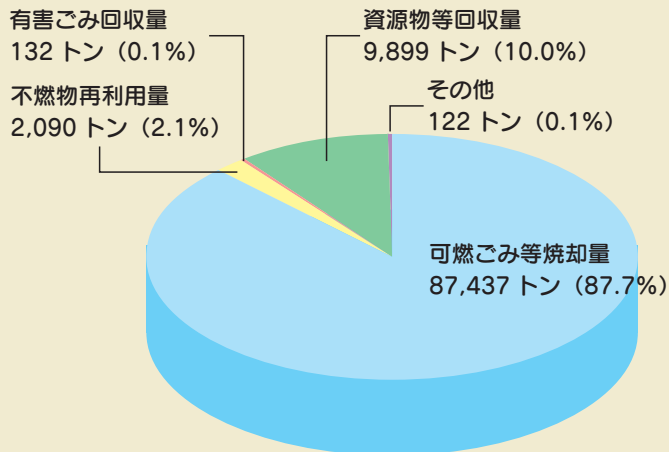

資源物搬入量の内訳

(単位: トン)

缶類	1,305
びん類	2,945
古紙・布類	3,844
ペットボトル	1,116
トレイ	40



柳泉園組合緑地公園オープンしました!

ごみ処理施設 (旧第二工場) の解体・緑化整備工事も終了し、4月から公園としてご利用いただけます。



開園時間

4月～9月: 午前8時30分から午後6時30分まで
10月～3月: 午前8時30分から午後5時まで



組合の施設配置図



※管理棟は、湯～プラザ向い側の建物です。

平成 18 年度

ごみ等の測定計画

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係法令等を遵守して、施設の適正な維持管理を図るために、多くの項目について分析・測定を行う予定です。特に排ガス中の窒素酸化物、硫黄酸化物、塩化水素及び一酸化炭素は、自動測定を行っています。

ダイオキシン類

排出ガス	3 炉 × 4 回
ばいじん (飛灰)	4 回
焼却灰	4 回
排出水	4 回
土 壌	4 箇所 × 1 回
作業環境	4 箇所 × 2 回

その他

ばい煙 8 項目	24 回	飛灰含有 11 項目	1 回
焼却灰熱灼減量	24 回	汚泥溶出 27 項目	4 回
焼却灰溶出 25 項目	4 回	汚泥含有 11 項目	1 回
焼却灰含有 11 項目	1 回	排出水 41 項目	2 回
ごみ質	4 回	排出水 9 項目	10 回
飛灰溶出 27 項目	4 回	焼却残渣組成	6 回

クリーンポートダイオキシン類測定結果

測定項目 (単位) 排出基準	排出ガス (ng-TEQ/m ³ N) 0.1			排出水 (pg-TEQ/ℓ) 10	焼却灰 (ng-TEQ/g) 3	ばいじん (飛灰) (ng-TEQ/g)		
	測定日	測定場所	1号炉	2号炉	3号炉	工場排水	焼却灰	ばいじん
	平成 17 年 11 月 25 日		0.0000052	0.0000050	0.0000074	0.00014 ※0.0031	0.028	0.13
	平成 18 年 1 月 25 日		0.000010	0.0012	0.0000079	0.00006	0.056	0.34
	平成 18 年 4 月 28 日		0.00060	0.00053	0.00074	0.00021 ※0.0075	0.018	0.25

※については、総合排水

スプレー缶等をごみとして出すときのルール

カセットボンベやスプレー缶等をごみとして出す場合には、必ず中身を使いきった後、屋外の火気のない風通しの良い場所で穴をあけてから各市で定められている収集日に出してください。



中身を使いきって
穴をあけてください!!

各市で定められた
収集日に出す

柳泉園組合の不燃ごみ等の処理施設では、スプレー缶等の破裂が原因と思われる爆発事故が発生することがあります。このような爆発事故は、ごみ処理を滞らせる原因になり、市民の皆様の生活に影響をおよぼす可能性もあります。

スプレー缶等の破裂が
原因と思われる
爆発により
損傷した施設扉





柳泉園グランドパーク

水泳用帽子を持ってきてね!

室内プールですので、年間を通してご利用いただけます!

●大人(2時間) 400円 ●小人(2時間) 200円(3歳以上中学生以下)

一般



25m、6コースの遊泳用プールで、水深1.1~1.3mです。

幼児用



水深50cmの浅いプールです。

歩行用



近隣唯一の歩行専用プール!

水深1.0~1.1m、1周約25mの流れるプールです。流れに向かって歩けば体力増進! 手すりもついて安心です。



7・8月は小人が2時間100円でご利用いただけます。

柳泉園グランドパーク

- 湯~プラザ柳泉園(浴場施設)
- 野球場(一般用・学童用)
- テニスコート 5面
- 室内プール(一般用・幼児用・歩行用)
- トレーニング室
- 会議室(洋室・和室)

●休館日: 毎週木曜日、年末年始 ●お問い合わせ: グランドパーク TEL.042-473-3121

なつやすみ こども見学会

もうすぐなつやすみ!

清掃工場の見学をして君も環境博士になろう!

- 対象 小中学生とその保護者
- 日時 平成18年8月21日(月) 午前10時から
- 集合場所 柳泉園組合管理棟 1階ロビー
- 申し込み 当日、直接集合場所へ来てください。



お問い合わせ: 総務課庶務文書係
TEL.042-470-1545

平成17年度

柳泉園組合情報公開等の実施状況について

平成17年度柳泉園組合情報公開等の実施状況(任意的情報公開請求含む)について、柳泉園組合情報公開条例第33条の規定により公表します。

(単位: 件)



情報公開請求件数		4
内	全部公開	1
	一部公開	2
訳	非公開	0
	その他	1
取下げ		0

ごみ処理手数料の改定について(お知らせ)

柳泉園組合ごみ処理手数料条例の改定に伴い、右記のとおり
平成18年10月1日からごみ処理手数料が改定になります。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

26円/kg (現在)

35円/kg (10月1日から)

交通アクセス

西武バス

「久留米西団地」
下車徒歩6分

西武池袋線 東久留米駅	発	→	久留米西団地
(西口)久留米西団地経由	行	←	
西武新宿線 花小金井駅	発	→	
(北口)下里団地経由	行	←	
JR中央線 武蔵小金井駅	発	→	
(北口)	行	←	
西武池袋線 清瀬駅	発	→	
(南口)	行	←	



- 柳泉園組合は、組合を組織する清瀬市、東久留米市及び西東京市(関係市)の一般廃棄物を処理する施設等を管理運営している特別地方公共団体(一部事務組合)です。
- 柳泉園ニュースの内容や組合業務に関するお考えなどお手紙、FAX、電子メールでお聞かせください。
- 組合情報を掲載したホームページもご覧ください。

発行 柳泉園組合 2006年6月

〒203-0043 東久留米市下里4-3-10
TEL.042-470-1555(代) FAX.042-470-1559
ホームページ <http://www.ryusen.or.jp>
E-mail info@ryusen.or.jp