

# 令和3年度柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業報告

柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業は、焼却施設の延命化工事(大規模補修)に加え、15年間の長期契約にすることで物品調達費用、維持管理費用の縮減及び人件費削減等の財政的メリットがあることから、平成29年度から実施しています。令和3年度の実施内容等について、以下のとおり報告します。

**【契約額】**135億8,750万円※消費増税に伴い、契約額を変更しています。

**【事業期間】**平成29年7月1日から令和14年(平成44年)6月30日まで(15年間)

令和3年度の実施内容は下表のとおりです。

決算額	内訳	事業内容
支払総額 10億5,514万2千円	固定費A 5億3,815万8千円 (人件費・定期点検整備費・各種測定・提案による補修等)	○人件費(運転管理、日常点検、薬品の調達、警備業務等) ○点検・検査等 ・各種(ばい煙、ダイオキシン類、下水道流水等)測定 ・定期点検整備補修(1号炉～3号炉、共通設備) 給じん設備、焼却炉設備、飛灰処理設備、汚水処理設備、集じん設備、ボイラ設備、発電設備、純水設備、給水設備、窒素酸化物除去設備、通風・煙突設備、電気・計装設備等 ・その他補修(事業者提案:機器・工法改善) ○油脂類等 ○施設内清掃等
	固定費B 4億3,889万2千円 (大規模補修費用)	○焼却設備 ・火格子(ゾーン1,2)1・2・3号炉 ・焼却炉耐火物補修1・2・3号炉 ○排ガス処理設備 ・ろ過式集じん機1号炉 ・脱硝触媒1・2・3号炉(更新) ○灰処理設備 ・落下灰水槽2号炉(更新) ・灰押出機2号炉(更新) ・飛灰混練機No.1&No.2(更新)
変動費 7,809万2千円 (薬品代等)		可燃ごみ約72,220tを焼却処理したことによる薬品代

※金額はすべて税込みです。



## 小平・村山・大和衛生組合の広域支援の状況について

小平・村山・大和衛生組合(構成市:小平市、武蔵村山市及び東大和市。以下「当該組合」といいます。)が、ごみ処理施設の更新工事を実施していることに伴い、柳泉園組合では、令和3年4月から当該組合の可燃ごみを受け入れています。

令和4年度は約3,500トンの可燃ごみを受け入れる予定ですが、この経過について皆さまにお知らせします。(広域支援期間は、令和7年9月までを予定しています。)



令和4年10月から令和5年1月までの受け入れ状況(単位:トン)

10月	11月	12月	1月
0.00	113.59	712.80	0.00

## 交通アクセス

### 西武バス

- 西武池袋線 東久留米駅西口よりバスで12分  
<武21>「久留米西団地・錦城高校前」行きに乗り、「久留米西団地」下車 徒歩6分
- 西武池袋線 清瀬駅南口よりバスで21分  
<清03>「下里団地」行きに乗り、「久留米西団地」下車 徒歩6分  
<清03-1>「東京病院玄関前・下里団地」行きに乗り、「久留米西団地」下車 徒歩6分
- 西武新宿線 花小金井駅北口よりバスで20分  
<花01>「久留米西団地」行きに乗り、「久留米西団地」下車 徒歩6分  
<清03>「下里団地」行きに乗り、「久留米西団地」下車 徒歩6分  
<清03-1>「東京病院玄関前・下里団地」行きに乗り、「久留米西団地」下車 徒歩6分
- JR中央線 武蔵小金井駅北口よりバスで32分  
<武21>「久留米西団地・錦城高校前」行きに乗り、「久留米西団地」下車 徒歩6分

### 銀河鉄道(青葉恩多町線)

- 西武新宿線 東村山駅東口よりバスで10分「柳泉園グランドパーク」下車  
(バス停留所は、柳泉園組合入口の近くです。)

柳泉園組合は、組合を組織する清瀬市、東久留米市及び西東京市の一般廃棄物を処理する施設等を管理運営している特別地方公共団体です。



発行 柳泉園組合 2023年2月

〒203-0043 東久留米市下里4-3-10  
TEL:042-470-1555(代) FAX:042-470-1559  
ホームページ <http://www.ryusen.or.jp>  
E-mail [info@ryusen.or.jp](mailto:info@ryusen.or.jp)



# りゅうせんえん ニュース

2

Feb.2023  
Vol.97



令和4年12月16日(金)、  
23日(金)に開催した  
「冬の施設見学会&夜景観賞会」  
には、たくさんの方々にご参加  
いただきました。  
足を運んでくださった皆さま、  
誠にありがとうございました！

冬の施設見学会及び  
夜景観賞会を行いました

## 無料プール子ども開放!



柳泉園グランドパークで、小学生以下を対象とした  
プール無料開放イベントを実施します。  
楽しい春休み、ご家族皆さまで  
柳泉園グランドパークの室内プールへお越し下さい!

日時: 令和5年3月30日(木) 午前10時から正午まで  
(当日は対象者のみ入場できます。)

対象: 3歳から小学6年生まで  
(小学3年生以下は保護者の同伴が必要となります。)

料金: 無料(ただし保護者は有料400円)

その他: 歩行用プールを流れるプールとして  
利用できます。(浮き輪可)

詳細はこちらの  
二次元コードから!




## 令和3年度発電及び電力使用量等

クリーンポートでは、ごみを燃やしたときの熱を利用してボイラで蒸気を発生させ、蒸気タービンの羽根を回して電気を作っています。発電能力は最大で1時間当たり6,000 kWhとなります。これは、一般のご家庭約2,000世帯に1時間供給できる電力量に相当します。

(1世帯当たり3 kWh (100V×30A)とした場合)


発電した電気は柳泉園組合内で使用され、余った電気は電力会社に販売しています。蒸気タービンによって作られた電気を使用することにより、柳泉園組合全体で約1億3,500万円の電気代の節約になっています。

また、ボイラで作る蒸気は発電以外にも、柳泉園グランドパークのお風呂や温水プールの水を温めるなど、有効活用しています。

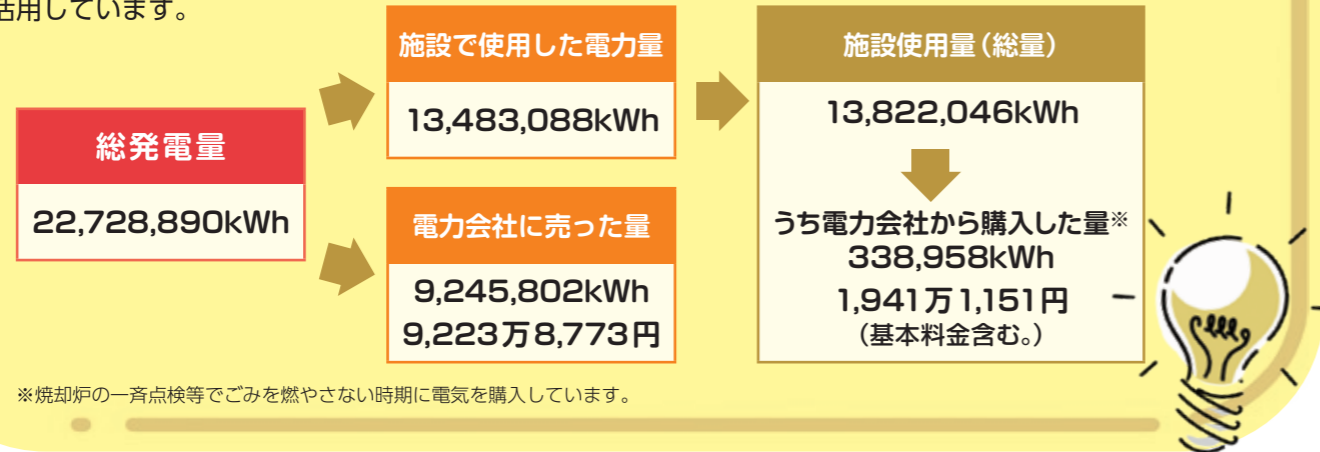

## 令和3年度搬入実績・搬出内訳

※平成29年7月から古紙・古布の搬入がなくなりました。

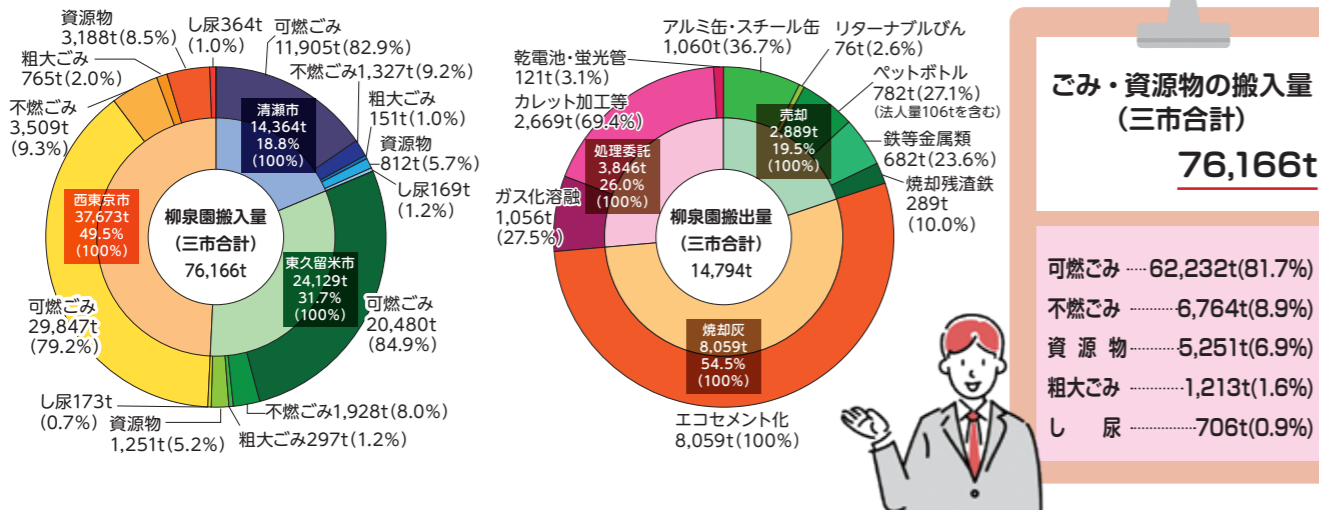

## 令和3年度人事行政の運営等の状況の公表について

人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、職員の給与の状況等の概要をお知らせいたします。

### (1) 人件費の状況(普通会計決算)

区分	歳出額(A)	人件費(B)	人件费率(B/A)
令和3年度	23億6,714万2千円	3億5,394万2千円	15.0%



### (2) 職員給与費の状況(普通会計決算)

職員数	給与費				1人当たりの給与費(B/A)
	(A)	給料	職員手当	期末勤働手当	
35人(再任用含む)	1億3,184万8千円	3,755万9千円	5,562万7千円	2億2,503万4千円	643万円

※職員手当には退職手当は含まれておりません。職員数は、令和3年4月1日現在の人数です。

### (3) 職員の平均給料月額等の状況(令和4年4月1日現在)

区分	平均給料月額	平均給与月額	平均年齢
柳泉園組合	330,591円	413,981円	45.0歳
東京都	316,417円	453,549円	42.3歳

※平均給料月額とは、令和4年4月1日現在における職員の基本給の平均です。この額は平均年齢に関連して増減するため、平均年齢も掲載しています。

※平均給与月額とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものです。

詳細はこちらの二次元コードから確認できます。



## ダイオキシン類・放射能等測定結果

### クリーンポート(焼却炉)ダイオキシン類測定結果(直近の測定結果)

測定項目(単位) 排出基準	排出ガス (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N) 0.1			排水 (pg-TEQ/l) 10	焼却灰 (ng-TEQ/g) 3	ばいじん(飛灰) (ng-TEQ/g)
	1号炉	2号炉	3号炉	工場排水 総合排水	工場内 灰コンベヤ	飛灰処理物 搬送コンベヤ
測定日	1号炉	2号炉	3号炉	0	0.02	0.13
令和4年11月25日	0.00000039	0.00000051	0.00000018	0.78		

### 敷地境界空間放射線量測定結果(地上高さ1m 単位: μSv/時・直近の測定結果)

測定日	東	西	南	北	B.G
令和5年1月25日	0.05	0.04	0.03	0.08	0.06

### 放射性物質測定結果(直近の測定結果)

試料採取日	焼却灰(Bq/kg)	飛灰(Bq/kg)	排ガス(Bq/m <sup>3</sup> )
令和5年1月5日	不検出	28	不検出

### 水銀濃度分析計測定結果(mg/m<sup>3</sup>N)

測定日	1号炉	2号炉	3号炉
令和4年10月	0.00	0.00	0.00
令和4年11月	0.00	0.00	0.00
令和4年12月	0.00	0.00	0.00
令和5年1月	0.00	0.00	0.00


詳細な測定結果などは、ホームページまたは情報公開コーナーをご覧ください。こちらの二次元コードからでも閲覧できます。



お問い合わせ: 技術課  
☎042-470-1547

## 令和3年度柳泉園組合決算について

令和4年11月16日(水)に開催された柳泉園組合議会において、柳泉園組合一般会計歳入歳出決算が認定されたので報告します。

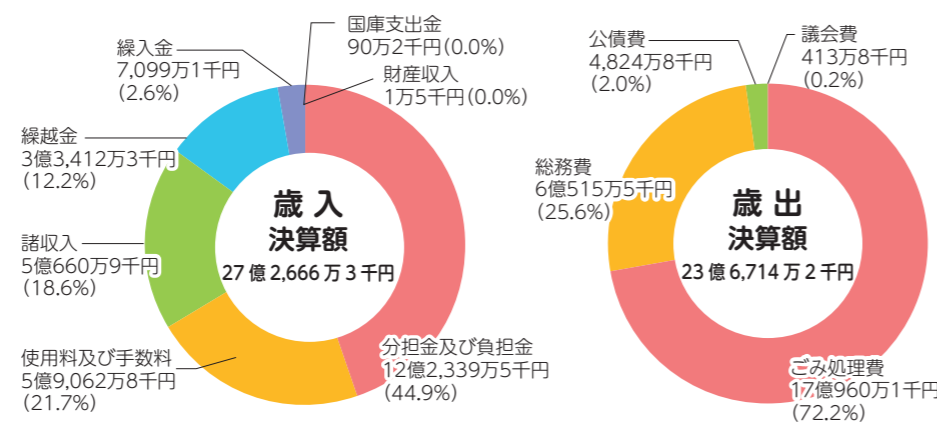

## 小型家電などの分別排出にご協力をお願いします

不燃ごみに混入したリチウムイオン電池等が原因と思われる火災事故が発生しています。当組合では、作業員が手選別により不燃ごみに混入した危険物や不適物を除去しておりますが、火災が発生してしまうと、作業員の負傷や設備の損傷等によりごみ処理が滞ってしまう恐れがあります。リチウムイオン電池等を内蔵した小型家電類を捨てる際は、お住いの市で定められているルールに従い、指定有料袋には入れずに捨ててください。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

