

りゅうせんえんニュース

リウセンエレクトロニクス



(柳泉園クリーンポートの煙突から北方を望む)

柳泉園クリーンポートの今後の日程について.....


当組合で建設中の「柳泉園クリーンポート（新ごみ処理施設の名称）」は、ごみを受け入れるための準備が6月で完了し、7月3日からごみを受け入れ、試運転を開始します。この試運転の期間中に各種の性能試験を数回行いますが、特に排ガス中のダイオキシン類の濃度は、柳泉園組合の定めた保証値である0.1ng-TEQ/Nm³以下（国の規制基準値は、80ng-TEQ/Nm³以下）であることを確認します。また、性能試験時には、不燃ごみ中のプラスチック類を一部可燃ごみと混ぜ合わせて焼却し、プラスチック類混入の状態でも公害関係の数値が保証値以下であることの試験を行います。

そして11月から本格稼働を開始する予定です。

また、管理棟はすでに完成し、6月下旬に事務所の引越しも終わりました。電話番号も変更しましたのでよろしくお願いたします。なお、温水プール等の体育施設の電話番号については変更はありません。詳しくは、4ページをご覧ください。

工事は引き続き柳泉園組合の敷地内の道路、各種ストックヤードの整備や外構工事を進め、また、検量棟などの付帯施設の建設に着手し、平成13年12月にすべての工事が完了する予定です。

柳泉園組合クリーンポートの試運転予定

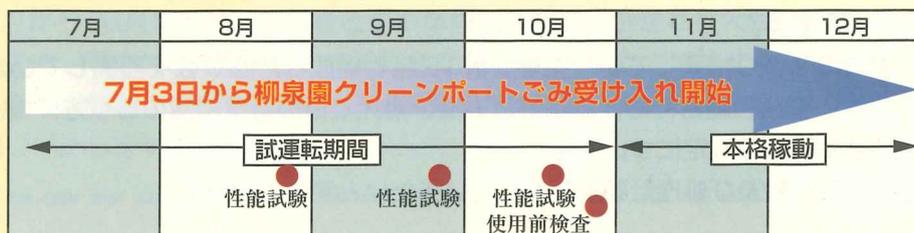


柳泉園組合
vol.32

平成12年度 一般会計予算のあらまし

平成12年度の一般会計予算は、30億7,185万7,000円となっています。

歳入で主なものは、「分担金及び負担金」が最も多く、全体の約62%を占めています。この「分担金及び負担金」は、組合を構成する4市（田無市、保谷市、東久留米市及び清瀬市）がごみ及びし尿の搬入量の割合等に基づいて分担しているものです。次いで「組合債」が約16%を占めており、これはごみ処理施設建設工事に伴う借入れで、厚生年金資金の還元融資です。「使用料及び手数料」が約10%、「繰越金」が約6%、その他が約6%（都支出金、財産収入、繰入金及び諸収入）となっています。

歳出で主なものは、「ごみ処理費」で全体の約59%を占めます。この内訳としては、ごみ処理施設建設工事関係費が最も多く、その他ダイオキシン類等の分析費用の他に、粗大ごみ処理施設関係の費用、リサイクルセンター関係の費用が含まれます。次いで「公債費」が約13%で、ごみ処理施設、し尿処理施設等の施設建設時に国からの借入金の償還金です。次に「総務費」が約13%、「施設管理費」が約10%、その他が5%（議会費及び予備費）となっています。

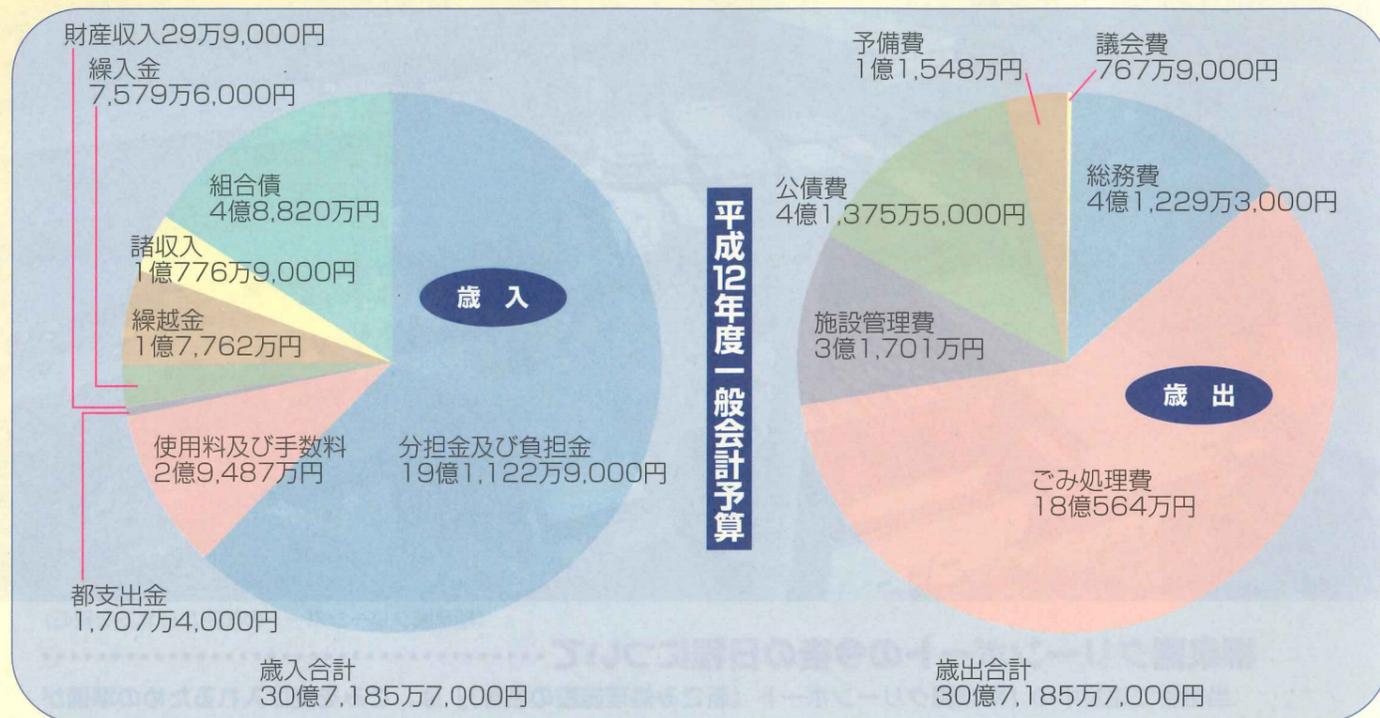

廃棄物処理に関する懇談会における検討事項について

柳泉園組合では、柳泉園クリーンポートの建設を進めており、今後可燃ごみは柳泉園クリーンポートで処理することになります。一方、不燃ごみ及び粗大ごみについては、粗大ごみ処理施設で処理しているものの、現在の施設は老朽化が進んでいるほか、主に金属くず、ガラスくず等の破碎を主眼にしているため、これらのごみに含まれるプラスチック類の比率が高くなる中で、施設の機能がごみ質に合わない状況になっています。

今後の組合の課題として粗大ごみ処理施設の建替があり、処理方式の選定、施設規模の算定、建設用地の選定などを早急に検討する必要があります。さらに、将来の不燃ごみ及び粗大ごみをめぐる状況を考慮すると、プラスチック類の処理方法並びに容器包装リサイクル法及び家電リサイクル法への対応など、構成4市及び市民の皆様との関係を含め、慎重な検討が必要と考えます。

また、一般廃棄物処理基本計画の改定を予定しており、改定にあたっては、構成4市と緊密に調整することはもとより、市民の皆様の見解を取り入れていく考えです。

このため、当組合では構成4市から各市3名づつ推薦していただき、計12名で構成した懇談会を設置しています。検討していただく事項として、まず一つは、柳泉園組合における不燃ごみ及び粗大ごみの処理施設のあり方について、もう一つは、柳泉園組合一般廃棄物処理基本計画の改定についてです。

今後、懇談会からのご意見を反映した処理施設及び処理計画を策定していきたいと考えています。

平成11年度ダイオキシン類の測定結果

◆排ガス中の濃度

単位：ng-TEQ/Nm³

測定日	平成11年12月14日	平成11年12月15日
測定場所	第二工場1号炉	
区分	規制基準値	第二工場2号炉
ダイオキシン類	80	0.90

◆土壌中の濃度（柳泉園組合敷地内）

単位：pg-TEQ/g

測定日	平成11年9月28日				
測定場所	東側	西側	南側	北側	
区分	環境基準				
ダイオキシン類	1000	61	260	320	110

●資料

- 上記測定結果はコプラナーPCBsを含んだ値です。
- 1ng（ナノグラム）は、10億分の1グラム（10⁻⁹）の重さです。
- 1pg（ピコグラム）は、1兆分の1グラム（10⁻¹²）の重さです。
- TEQは、毒性等量のことです。ダイオキシン類の量をダイオキシン類の中で最も毒性の強い2, 3, 7, 8 - 四塩化ダイオキシンの毒性等量に換算した数値で示すことです。
- Nm³（ノルマル立方メートル）は、0℃、1気圧の状態に換算した気体の体積。



柳泉園組合 ホームページ の開設について

柳泉園組合では、平成12年7月よりホームページを開設する予定です。ホームページの構成内容につきましては、「組合の概要」では組織及び予算等について、「施設管理状況」ではダイオキシン類等の測定結果について、「施設利用案内」では体育施設等についての情報提供について掲載していきたいと考えています。

施設見学中止のお知らせ

現在、組合では柳泉園クリーンポートの建設工事のため、平成12年7月から10月までは、見学者と工事車両との交錯が予想され大変危険ですので、可燃ごみ処理施設の施設見学を中止させていただきます。

構成4市の市民の皆様には、ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。



♥ 体育施設について ♠

柳泉園組合体育施設は、構成4市（田無市、保谷市、東久留米市及び清瀬市）にお住まいかお勤めの方なら、どなたでもご利用になれます。

施設には、野球場、テニスコート、温水プール、サウナ及びトレーニング室があります。また、施設内には会議室もあり、一般の方に貸し出しております。

詳細については、柳泉園組合温水プールへお尋ねください。

なお、平成12年4月より、プールの利用時間に区切りがなくなり、利用時間内であれば2時間単位でいつでもご利用ができるようになりました。

なお、施設ご利用の際には、駐車場に限りがありますので、なるべく公共の交通機関、自転車等でのご利用をお願いいたします。

◆ 夏季期間のプール利用案内 ♣

7月8日（土）から8月31日（木）までは、夏季期間となり、屋外プールを開放いたします。また、プールの利用料金が通常と異なりますので、詳しくは下記をご覧ください。

□ 利用時間（夏季期間においては、定休日はありません。）

屋内プール

午前10時～午後9時まで

屋外プール

午前10時～午後4時30分まで

□ 利用料金（随時2時間）

大人（高校生以上） 200円

小人（3歳以上中学生以下） 100円

柳泉園組合温水プール ☎ 0424(73)3121

▶ 代表電話番号の変更について ◀

柳泉園組合では、管理棟の開設に伴い、下記のとおり代表電話の変更が行われました。また、温水プール等の体育施設の電話番号については今までと同じです。

柳泉園組合事務所

☎ 0424(70)1555（代表）

FAX 0424(70)1559

柳泉園組合温水プール

☎ 0424(73)3121

FAX 0424(73)3197

案内図



柳泉園組合

2000.7 発行

〒203-0043

東久留米市下里4-3-10

☎ 0424(70)1555(代表)

FAX 0424(70)1559



古紙配合率100%再生紙を使用しています